



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора

г. Астрахань

"20" СЕНТЯБРЯ 2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 16/153-19

По адресу :416180, Астраханская обл., Володарский р-н, с. Маково, ул. Мыльниковая, д.24

На основании: Распоряжения № 1709/16-РП от 30.08.2019г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Администрация муниципального образования «Маковский сельсовет», далее - АМО
«Маковский сельсовет». ИНН 3002002070, ОГРН 1023001539483.

Дата и время проведения проверки:

"09" сентября 2019г. с 8 час.00 мин. до 17 час.00. Продолжительность __
"20" сентября 2019г. с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность __

Общая продолжительность проверки: 10 дней/80 часов
(рабочих дней/часов) ;

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией распоряжения о проведении проверки от «30» август 2019 г. № 1709/16-РП
ознакомлен:

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо, проводившее проверку: Нагин Ю.И. –государственный инспектор отдела

государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
служебное удостоверение ТО-07 № 0129

При проведении проверки присутствовали: 1. глава АМО «Маковский сельсовет» Короткова Т.П.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: АМО «Маковский сельсовет».

	Мероприятия	НТД
1.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства административного здания	п.2.7.15., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6
2.	Отсутствует приказ о назначении лица ответственного за учет и хранение средств защиты	п.п.1.4.2.,1.4.3.,Инструкция по применению и испытанию средств защиты,используемых в электроустановках».Утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. №261
3.	Отсутствует личная инструкция по оказанию первой помощи у ответственного за электрохозяйство	п.1.7.14., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6
4.	Истек срок проверки электрозащитных средств (диэлектрические перчатки – 2 пары, галоши – 1 пара)	п.п.1.7.3.,2.2.21., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6
5.	Не проводились измерения и испытания электрооборудования 0,22/0,4кВ административного здания (протокол сопротивления изоляции электрооборудования административного здания)	п.2.2.38., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6
6.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения административного здания	п.п.1.5.18.,1.8.6.,«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6
7.	Истек срок проверки знаний по электробезопасности лица ответственного за электрохозяйство	п.п.1.2.3.,1.2.7.,«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N6.

(наименование юр. лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления


отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлены.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС по АО.-Ю.И.Нагин

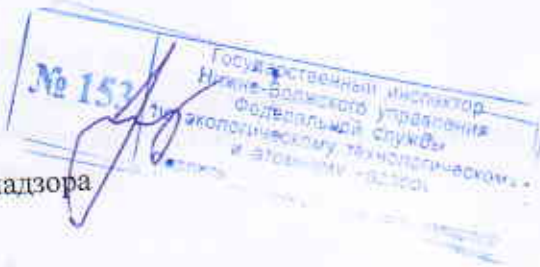


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля :отсутствует.

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС по АО.-Ю.И.Нагин

Прилагаемые к акту документы: 1.Предписание №16/153-19 от 20.09.2019г.
2.Справка №524 от16.09.19г. об отсутствии на балансе АМО «Маковский сельсовет» ГТС.

Подписи лиц ,проводивших проверку :

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

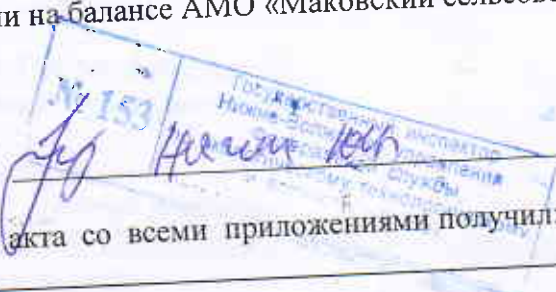

" " 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: